

Schematy połączeń

Grupa rabatowa: M1 (04)

Nowe kody połączeń SAP	Cena PLN	Rysunki wymiarowe: rzut, widok boczny i z góry (pod spodem)
Złącza standardowe, 2-rurowe z zaworem zewnętrznym		
Z jednej strony lub naprzemiennie	Bez dopłaty	
Z dołu do dołu możliwe od 4 elementów Uwaga: completo na kolejnej str.	350,0	
Dołne (bez wkładki zaw.) z rozstawem 50 mm możliwe od 4 elementów Uwaga: completo na kolejnej str.	350,0	
Dołne (bez wkładki zaw.) z rozstawem 50 mm możliwe od 6 elementów Uwaga: completo na kolejnej str.	350,0	
Dołne środkowe (bez wkładki zaw.) z rozstawem 50 mm możliwe od 4 elementów Uwaga: completo na kolejnej str.	350,0	Środkowe położenie złącz przy parzystej liczbie elementów. W przypadku nieparzystej ilości elementów przyłącze standardowo jest przesuwane o ok 2,5 cm względem środka grzejnika w stronę zasilania tj. dla 3470 w lewo, 5410 w prawo.


Przy zamówieniu grzejników Zehnder Charleston należy każdorazowo podać schemat połączenia.

Długość całkowita grzejnika $L_T = (\text{Ilość elementów} \times 46 \text{ mm} + 26 \text{ mm} + 13 \text{ mm}) \pm 1,5\%$

H = wysokość
 L = długość
 N = rozstaw złącz
 L_2 = dodatek na złącze,
 $\frac{1}{2}'' = 6$; $\frac{3}{4}'' = 15$
 * = odpowietrznik
 Δ = spust


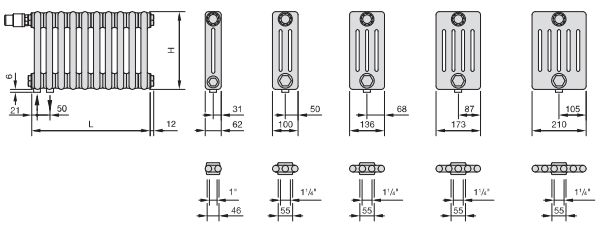

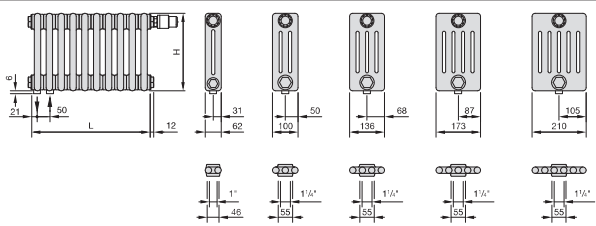

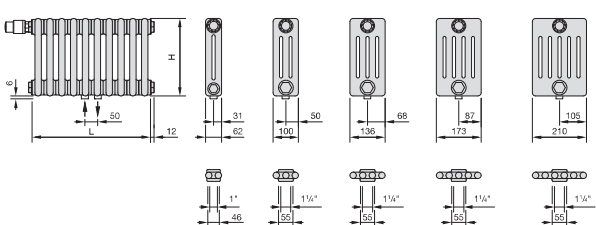
Wymiary w mm (+/- 1,5%)

System kodyfikacji połączeń



Schematy połączeń

Grupa rabatowa: M1 (04)

Nowe kody połączeń SAP	Cena PLN	Rysunki wymiarowe: rzut, widok boczny i z góry (pod spodem)
Złącza Completo ze zintegrowanym zaworem termostatycznym OV M30X1,5 (ceny bez głowicy termostatycznej)		
Zawór u góry Złącza 50 mm możliwe od 4 elementów 	350,0	
Zawór u góry Złącza 50 mm możliwe od 4 elementów 	490,0	 Przyłącze polecane przy zamianie grzejnika płytowego z połączeniem typu VK 50 mm Uwaga! Głowica po przeciwnej stronie od przyłączy
Zawór u góry Złącza centryczne 50 mm możliwe od 6 elementów 	490,0	 W pełni środkowe usytuowanie złącz możliwe tylko przy parzystej liczbie elementów.

Dane techniczne zaworu:

Specjalny zawór termostatyczny OV 1" (dla 2-kolumnowego) i OV 5/4" (dla 3- do 6-kolumnowego), zabudowany fabrycznie. Maksymalna zalecana ilość czynnika 250 kg/godz.

- H = wysokość
- L = długość
- N = rozstaw złącz
- * = odpowietrznik
- Δ = spust

Wymiary w mm (+/- 1,5%)

System kodyfikacji połączeń

