

Schematy połączeń

Grupa rabatowa: M2 (18)


Nowe kody połączeń SAP		Cena PLN	Rysunki wymiarowe: rzut, widok boczny i z góry (pod spodem)	
Złącza standardowe, 2-rurowe z zaworem zewnętrznym				
Z jednej strony lub naprzemienne				
1270 * 7610 *		Bez dopłaty	</	

Uwaga: Completo - kolejne strony

Przy zamówieniu grzejników Zehnder Excelsior należy każdorazowo podać schemat połączenia.

¹⁾ Minimalnie grzejnik musi się składać z 6 elementów

System kodyfikacji połączeń

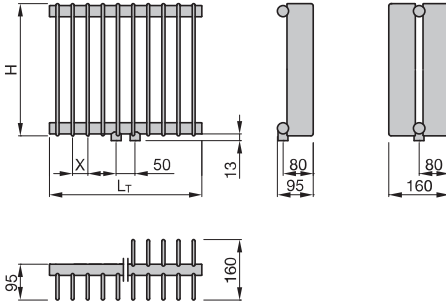
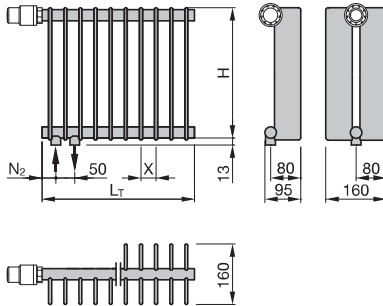
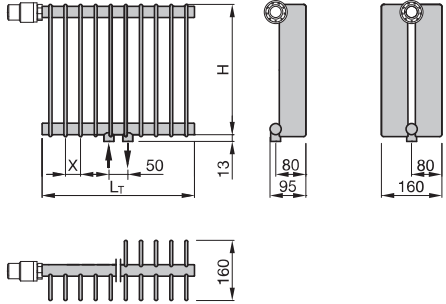


- H = wysokość
- L = długość = $X \cdot N_s$
- L_T = długość całkowita = $(N_s - 1) \cdot X + 2 \cdot 20 + \text{odpowietrznik } 13 \text{ mm}$ (wyjątkiem jest Completo i 3370/5510)
- T = głębokość
- X = odstęp między elementami
- N = rozstaw złączy
- N_s = ilość elementów
- N_2 = odległość środka skrajnego od krawędzi grzejnika
- * = odpowietrznik
- Δ = spust
- = blokady wewnętrzne

Wymiary w mm (+/- 1,5%)

Schematy połączeń

Grupa rabatowa: M2 (18)

Nowe kody podłączeń SAP	Cena PLN	Rysunki wymiarowe: rzut, widok boczny i z góry (pod spodem)																	
Złącza standardowe, 2-rurowe z zaworem zewnętrznym, możliwe od 8-miu elementów																			
Z dołu do dołu złącza centryczne 50 mm * * Uwaga: Completo + patrz dół strony	350,0																		
Złącza Completo ze zintegrowanym zaworem termostatycznym OV M30X1,5 (ceny bez głowicy termostatycznej), możliwe od 8-miu elementów ¹⁾																			
Zawór u góry Złącza 50 mm przy krawędzi * *	350,0	 <table border="1" data-bbox="1007 817 1193 972"><thead><tr><th>x</th><th>N₂</th></tr></thead><tbody><tr><td>30</td><td>40</td></tr><tr><td>35</td><td>47,5</td></tr><tr><td>40</td><td>35</td></tr><tr><td>45</td><td>40</td></tr><tr><td>50</td><td>45</td></tr><tr><td>55</td><td>50</td></tr><tr><td>60</td><td>55</td></tr></tbody></table>		x	N ₂	30	40	35	47,5	40	35	45	40	50	45	55	50	60	55
x	N ₂																		
30	40																		
35	47,5																		
40	35																		
45	40																		
50	45																		
55	50																		
60	55																		
Zawór u góry Złącza centryczne 50 mm * *	490,0																		

Przy zamówieniu grzejników Zehnder Excelsior należy każdorazowo podać schemat połączenia.

- H = wysokość
- L = długość = $X \cdot N_s$
- L_T = długość całkowita = $(N_s - 1) \cdot X + 2 \cdot 20$
+ odpowietrznik 13 mm
(wyjątkiem jest Completo i 3470/5410)
- T = głębokość
- X = odstęp między elementami
- N = rozstaw złącz
- N_s = ilość elementów
- N_2 = odległość środka skrajnego od krawędzi grzejnika
- * = odpowietrznik
- Δ = spust
- = blokady wewnętrzne

Wymiary w mm (+/- 1,5%)

¹⁾ Ceny bez głowicy termostatycznej, pozostałe warianty ze zintegrowanym zaworem, np. z naprzemiennymi stronami zasilania i powrotu – na zapytanie. Maksymalna dopuszczalna ilość czynnika grzewczego = 250 kg/godz.

System kodyfikacji połączeń

